

Réunion publique

Gros travaux de réseaux à venir
sur la commune

Gouesnac'h SMF le 4 septembre 2024 19h



Sommaire

- L'électricité
- Les télécommunications : la fibre
- L'eau et l'assainissement



Réunion réseaux

L'alimentation électrique
(ENEDIS, SDEF, ccpf)


Constat

- Une fragilité structurelle qui s'est traduite lors de la dernière tempête :
 - Seule commune du pays fouesnantais à avoir été privée d'électricité en totalité
 - Mise à jour d'un grave manque d'investissements anciens et de « curiosités » du réseau...




Un pic de 1.200.000 clients coupés le 2 novembre au matin

Des records absolus de vent pendant la nuit du 1^{er} au 2

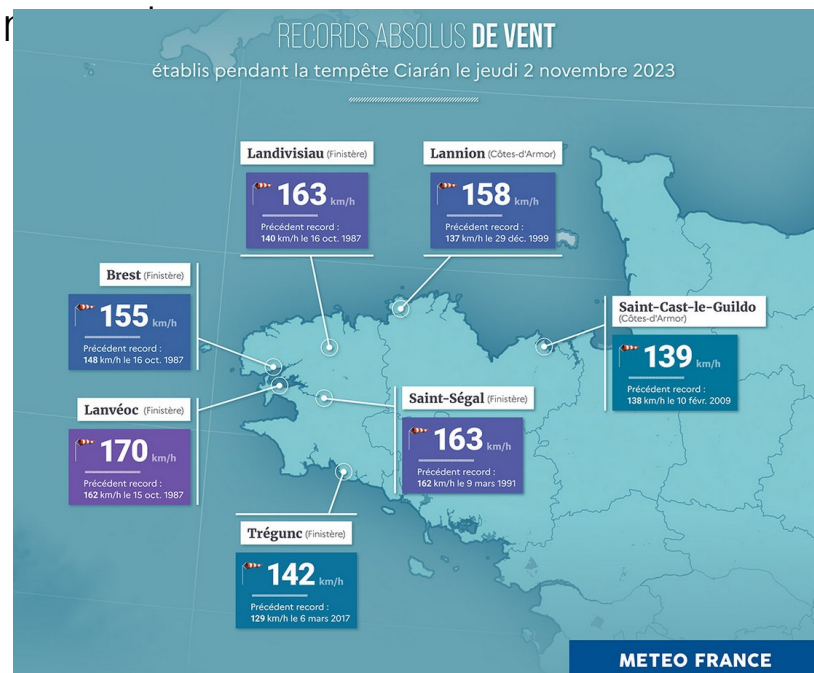

Un impact deux à trois fois plus important sur les régions Bretagne et Normandie que lors de la tempête de 1999

Tempête CIARAN : situation à 7H - le 02/11/23

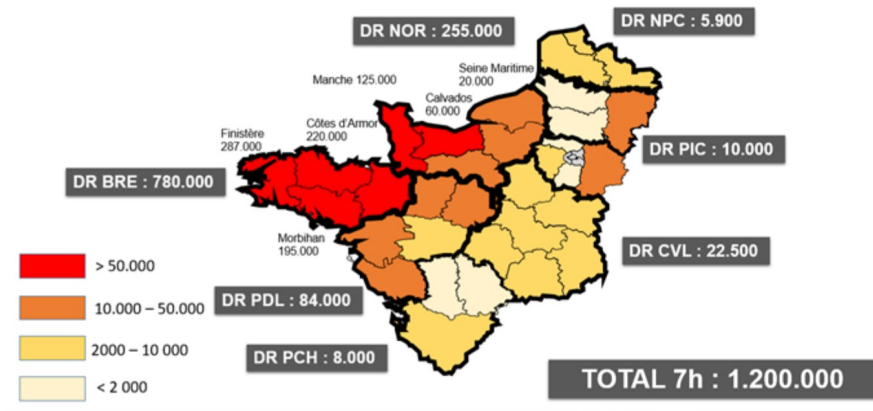

Situation et moyens mobilisés

Nuit du 2 novembre


- 780 000 clients privés de courant
- de 2h à 3h : un disjoncteur HTA s'ouvrait toutes les 3 secondes, 4 400 ouvertures de disjoncteurs HTA pendant l'évènement, 178 sur un seul poste dans le Finistère
- 4 défauts HTB

Réseau HTA

- 715 départs HTA sur 1912 en défaut, 54% des départs HS dans le Finistère
- 2140 RDCR prononcés
- 25 tronçons ruinés dont 6 avec pose GE pour réalimentation

Réseau BT

- 40 176 fiches ENECAD reçues
- 6380 diagnostics réalisés
- 20 189 BI soldés
- Dont 10 585 collectifs et sécurité

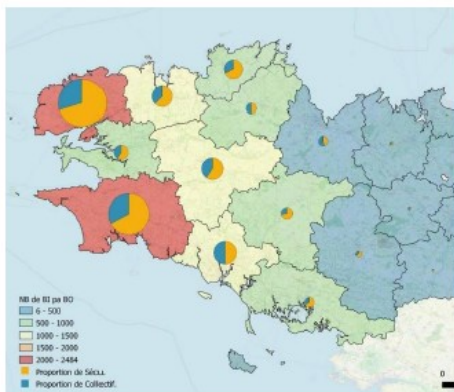


24 DR + FC aidantes
193 cohortes
2441 salariés en renfort


168 entreprises
1565 salariés

Irlande, EDF, Régies

Impact sur les réseaux HTA et BT

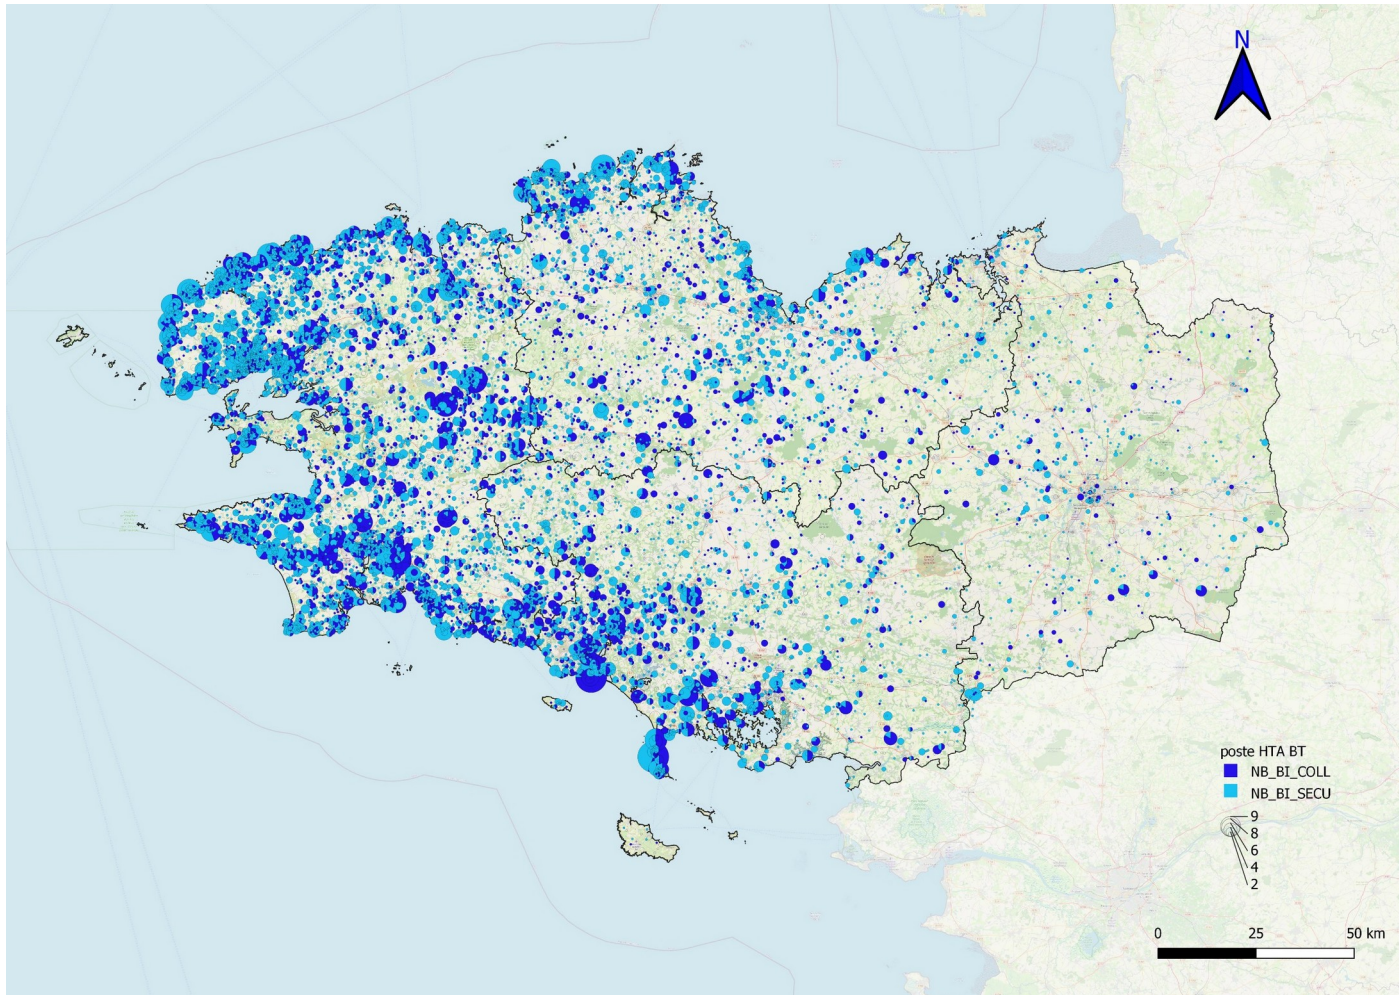



Impact sur les réseaux HTA et BT

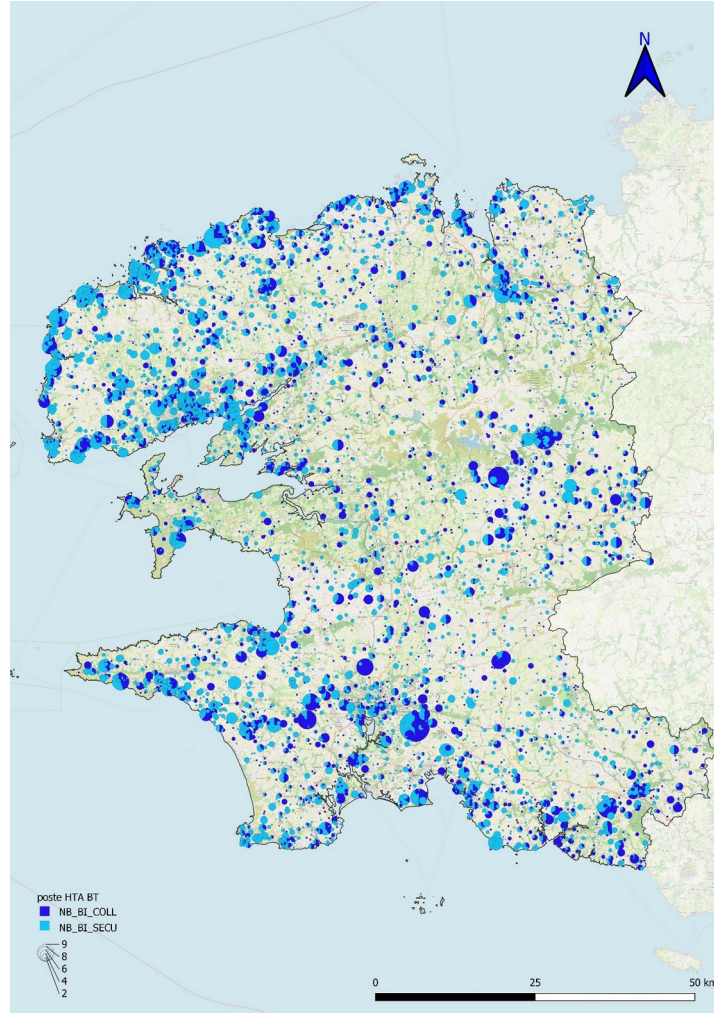


Vision des zones à travailler

Situation projetée: Cette carte représente les impacts de la tempête et les départs sur lesquels des études seraient à mener

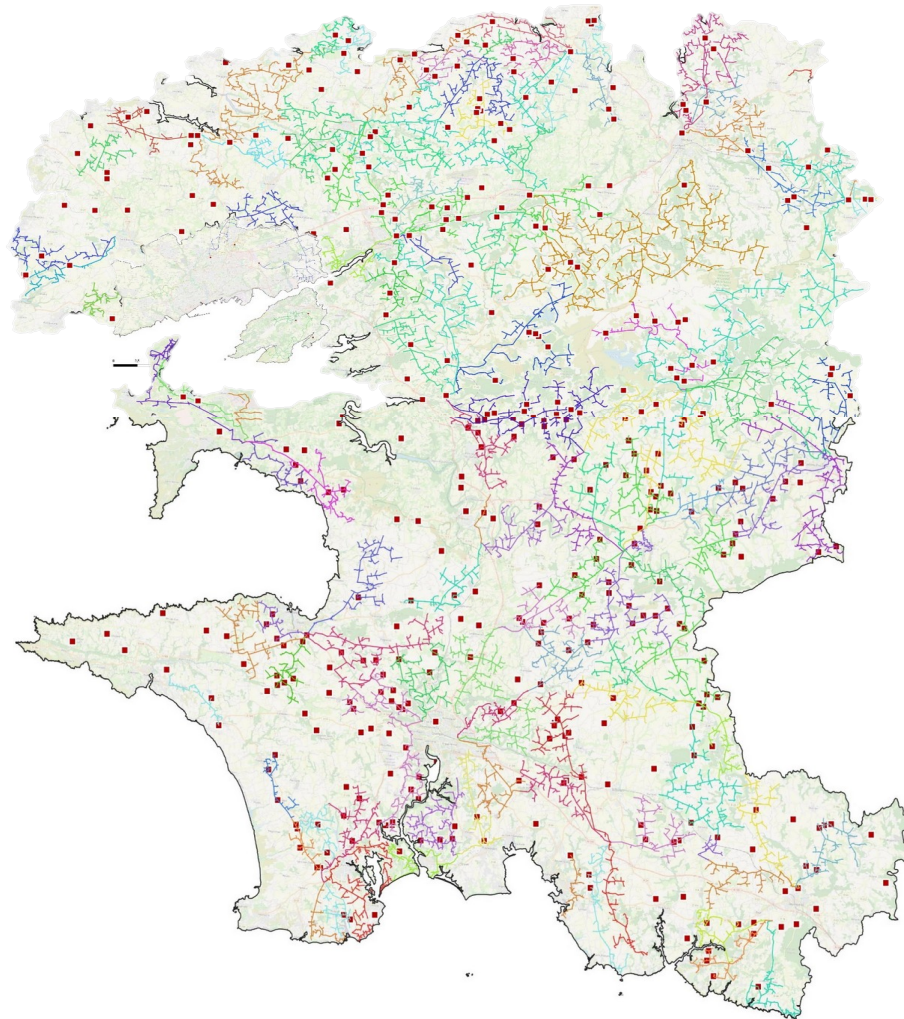

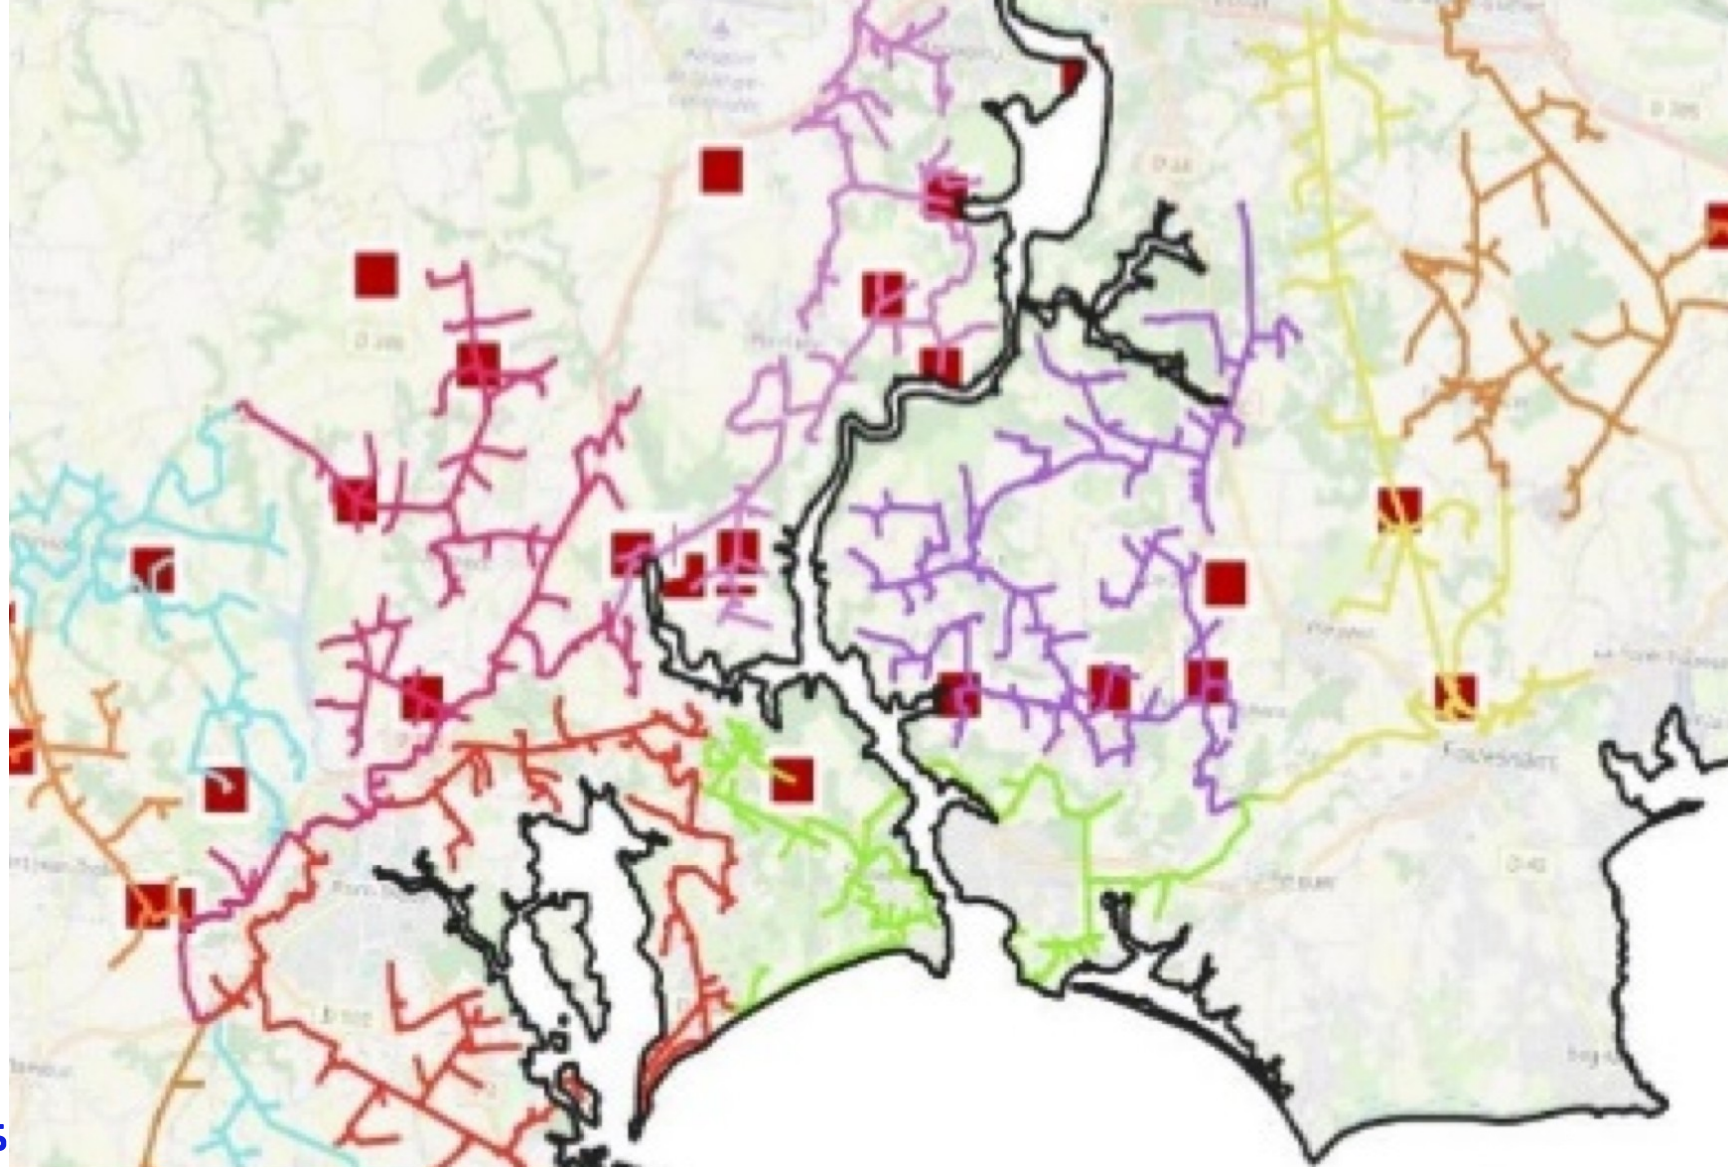

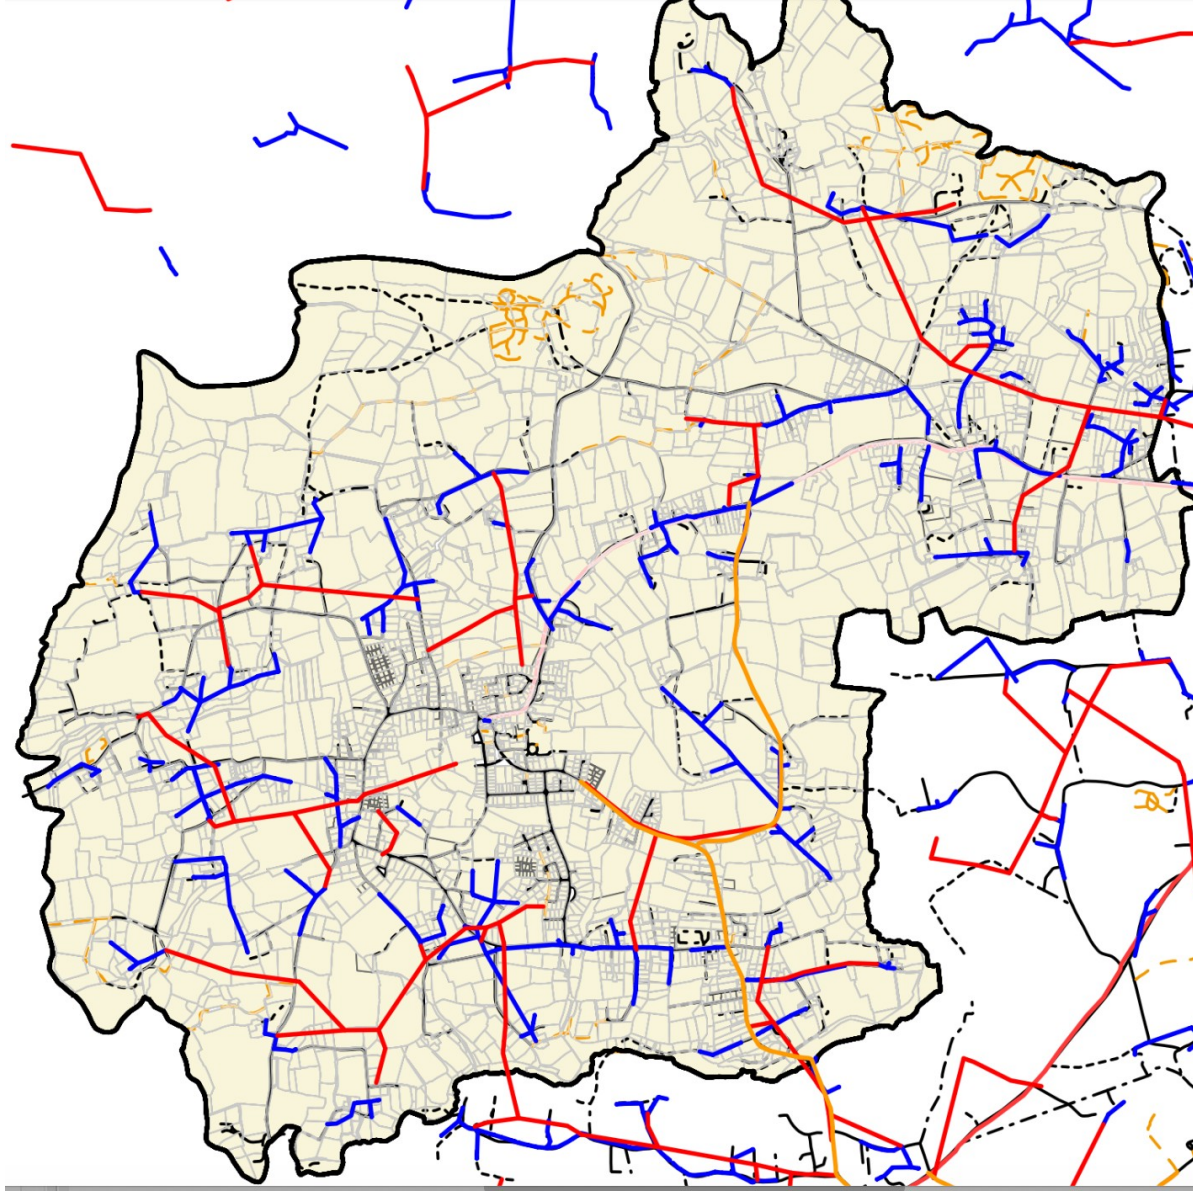

Nous devons nous organiser pour assurer un travail en transparence

Les objectifs communs:

Partager le diagnostic avec nos AODE

Sommes nous alignés sur les orientations de ce projet en HTA comme en BT?

Donner confiance dans les solutions mises en œuvre

- Enedis respecte le cahier des charges de concession qui précise les techniques utilisées et dans quels cas
- Au regard du volume de fils nus à traiter, la technique torsadée a un cout unitaire plus faible que le souterrain ce qui permet d'être plus ambitieux quant aux objectifs d'éradication.
- Enedis orientera des solution souterraines sur des zones exposées fortement au bois

Collaborer avec les AODE pour gagner en efficience sur les réseaux

Le PEIM (2015-2020) précédent a démontré de l'efficacité de la méthode de traitement par zone incluant la coordination des travaux HTA et des travaux BT dans le respect de la répartition de la Maitrise d'Ouvrage.



Travaux de Kérider



- Desserte BT privé - Route de Kerouter - M. Tager	9600,00		
- Extension et desserte BT - Kerambourdiec - Woodz promotion			
- Lotissement Fima - Hent Lenn - 4 lots		231 600,00	
- Sécurisation sur P21 Pennanguer - intenpéries suite CIARAN			
	9 600,00	231 600,00	
Total			

Commune de

	0,00	0,00	
Total			

Commune du

- Extension 7 lots - Hameau de la Pommeraie			
- Extension BT FH - 9 route de Bénodet / Hent reuniou - collectif 2 batiments + 4 lots indiv.			
- Renforcement sur le P07 Kersaluden (partie nord centre equestre)		240 000,00	
- Renforcement sur le P13 Ty Park Douar (proposition Enedis)		180 000,00	
- Sécurisation su P08 Ty Névez Roboliou - intenpéries suite CIARAN		216 000,00	
	0,00	636 000,00	
Total			

Commune de LA

Effacement- Effacement BT - Allée du Mesmeur			
Total	0,00	0,00	


Réunion réseaux

Les télécommunications : la fibre


- Une situation non seulement de moins en moins supportable mais surtout dangereuse.

- De très nombreuses plaintes et demandes d'interventions
- Un problème quasi vital le non fonctionnement correct de la télé assistance (exemple à pors keraign)
- Un problème essentiel pour l'économie de notre commune basée sur le télétravail et les réseaux de communication
- Un problème pour l'attractivité de notre territoire qui viendrait habiter dans un lieu où il n'y a pas le téléphone !
- Un seul salut la fibre pour tous...



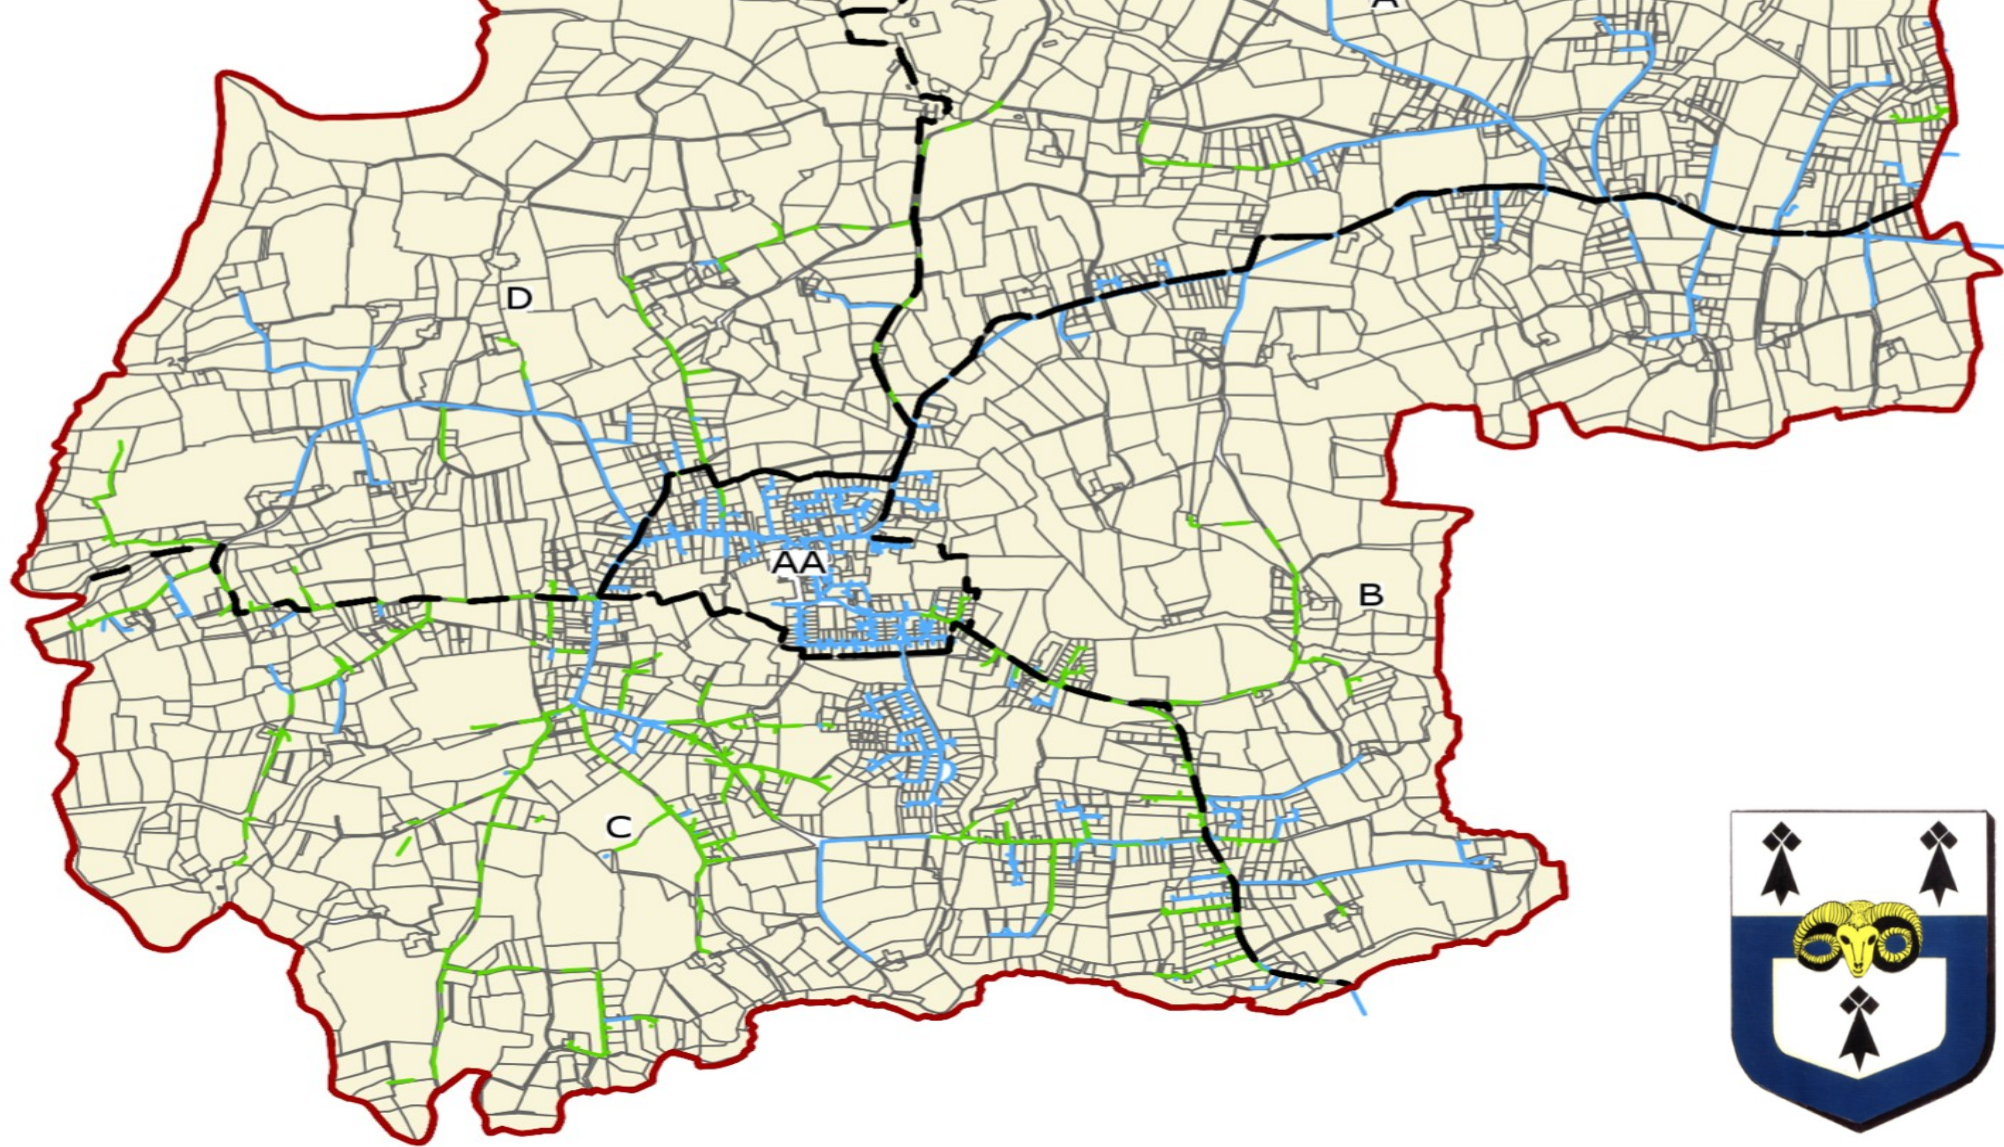

Principes du déploiement

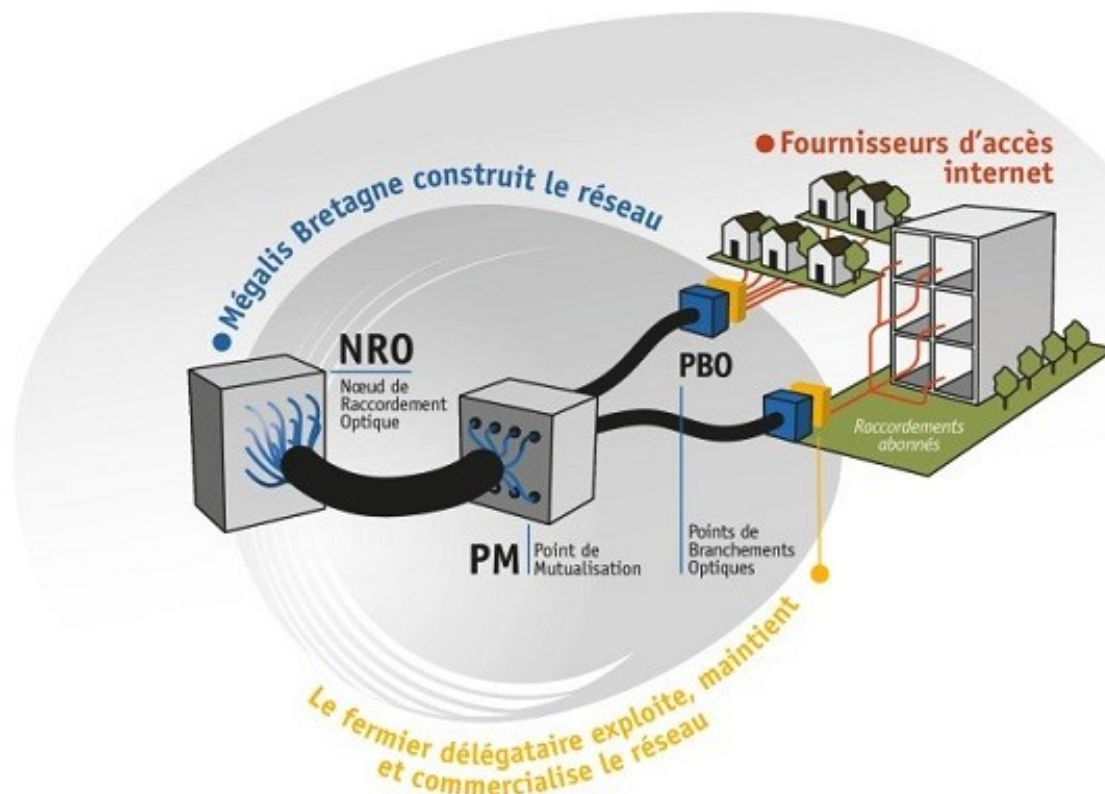



Aucun
démarchage
par les
opérateurs
autorisés




Source Mégali



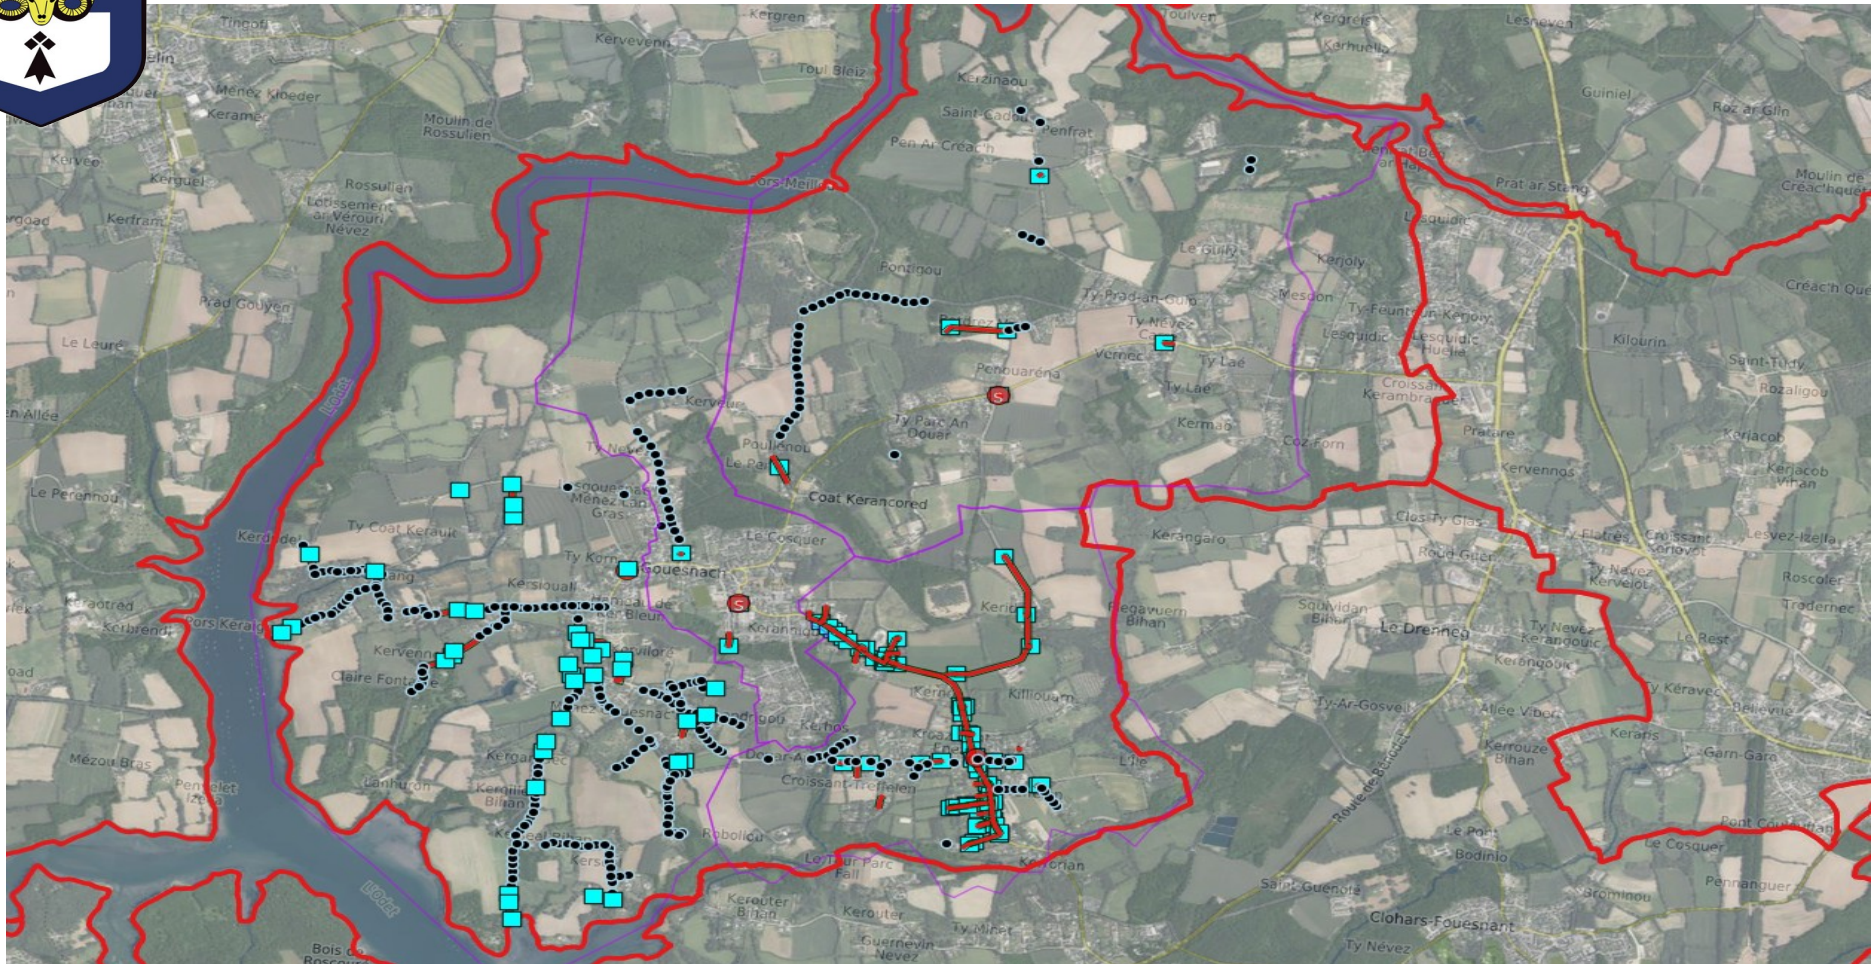

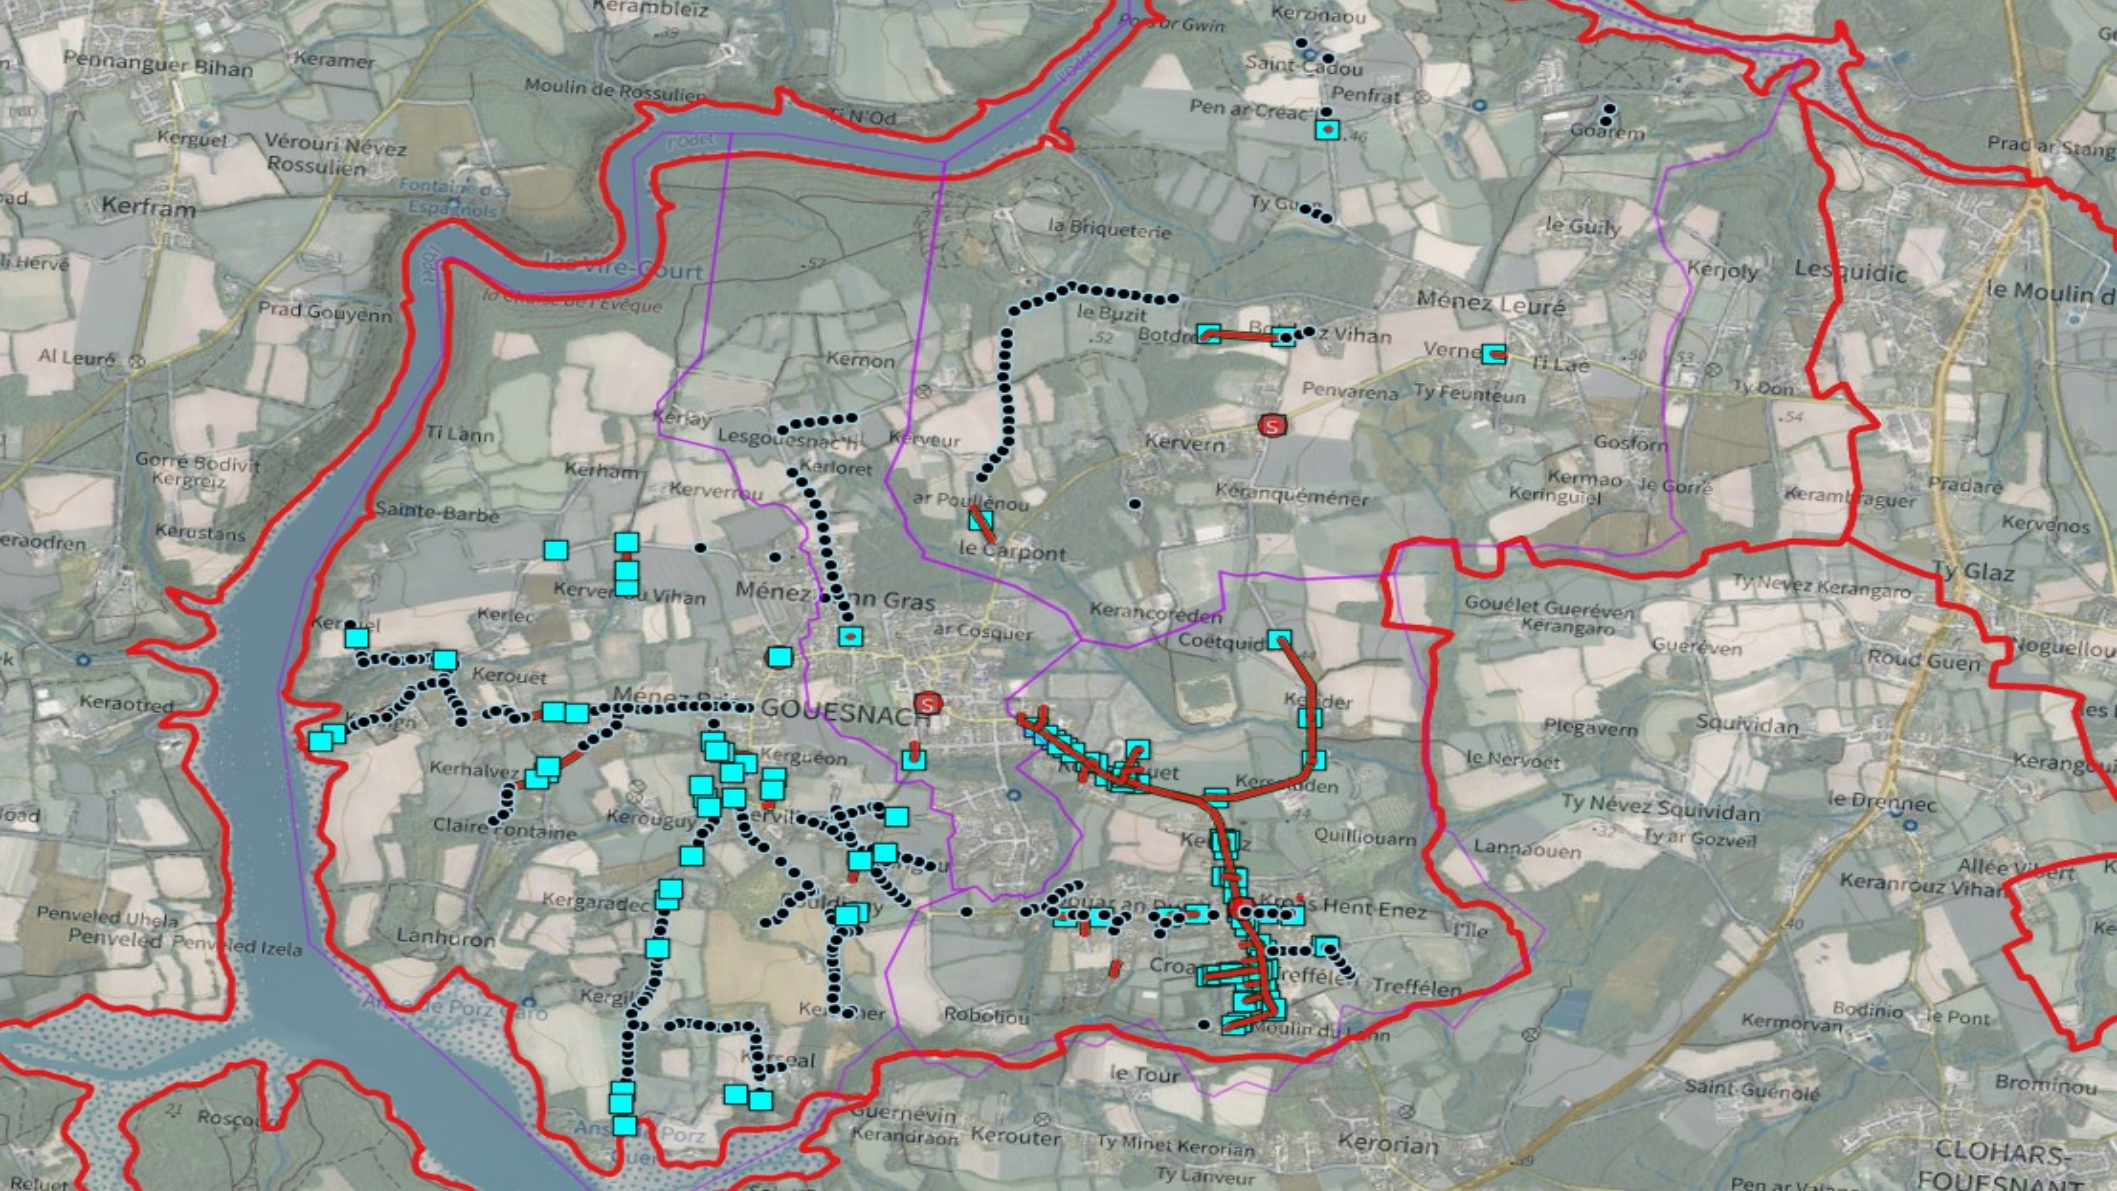

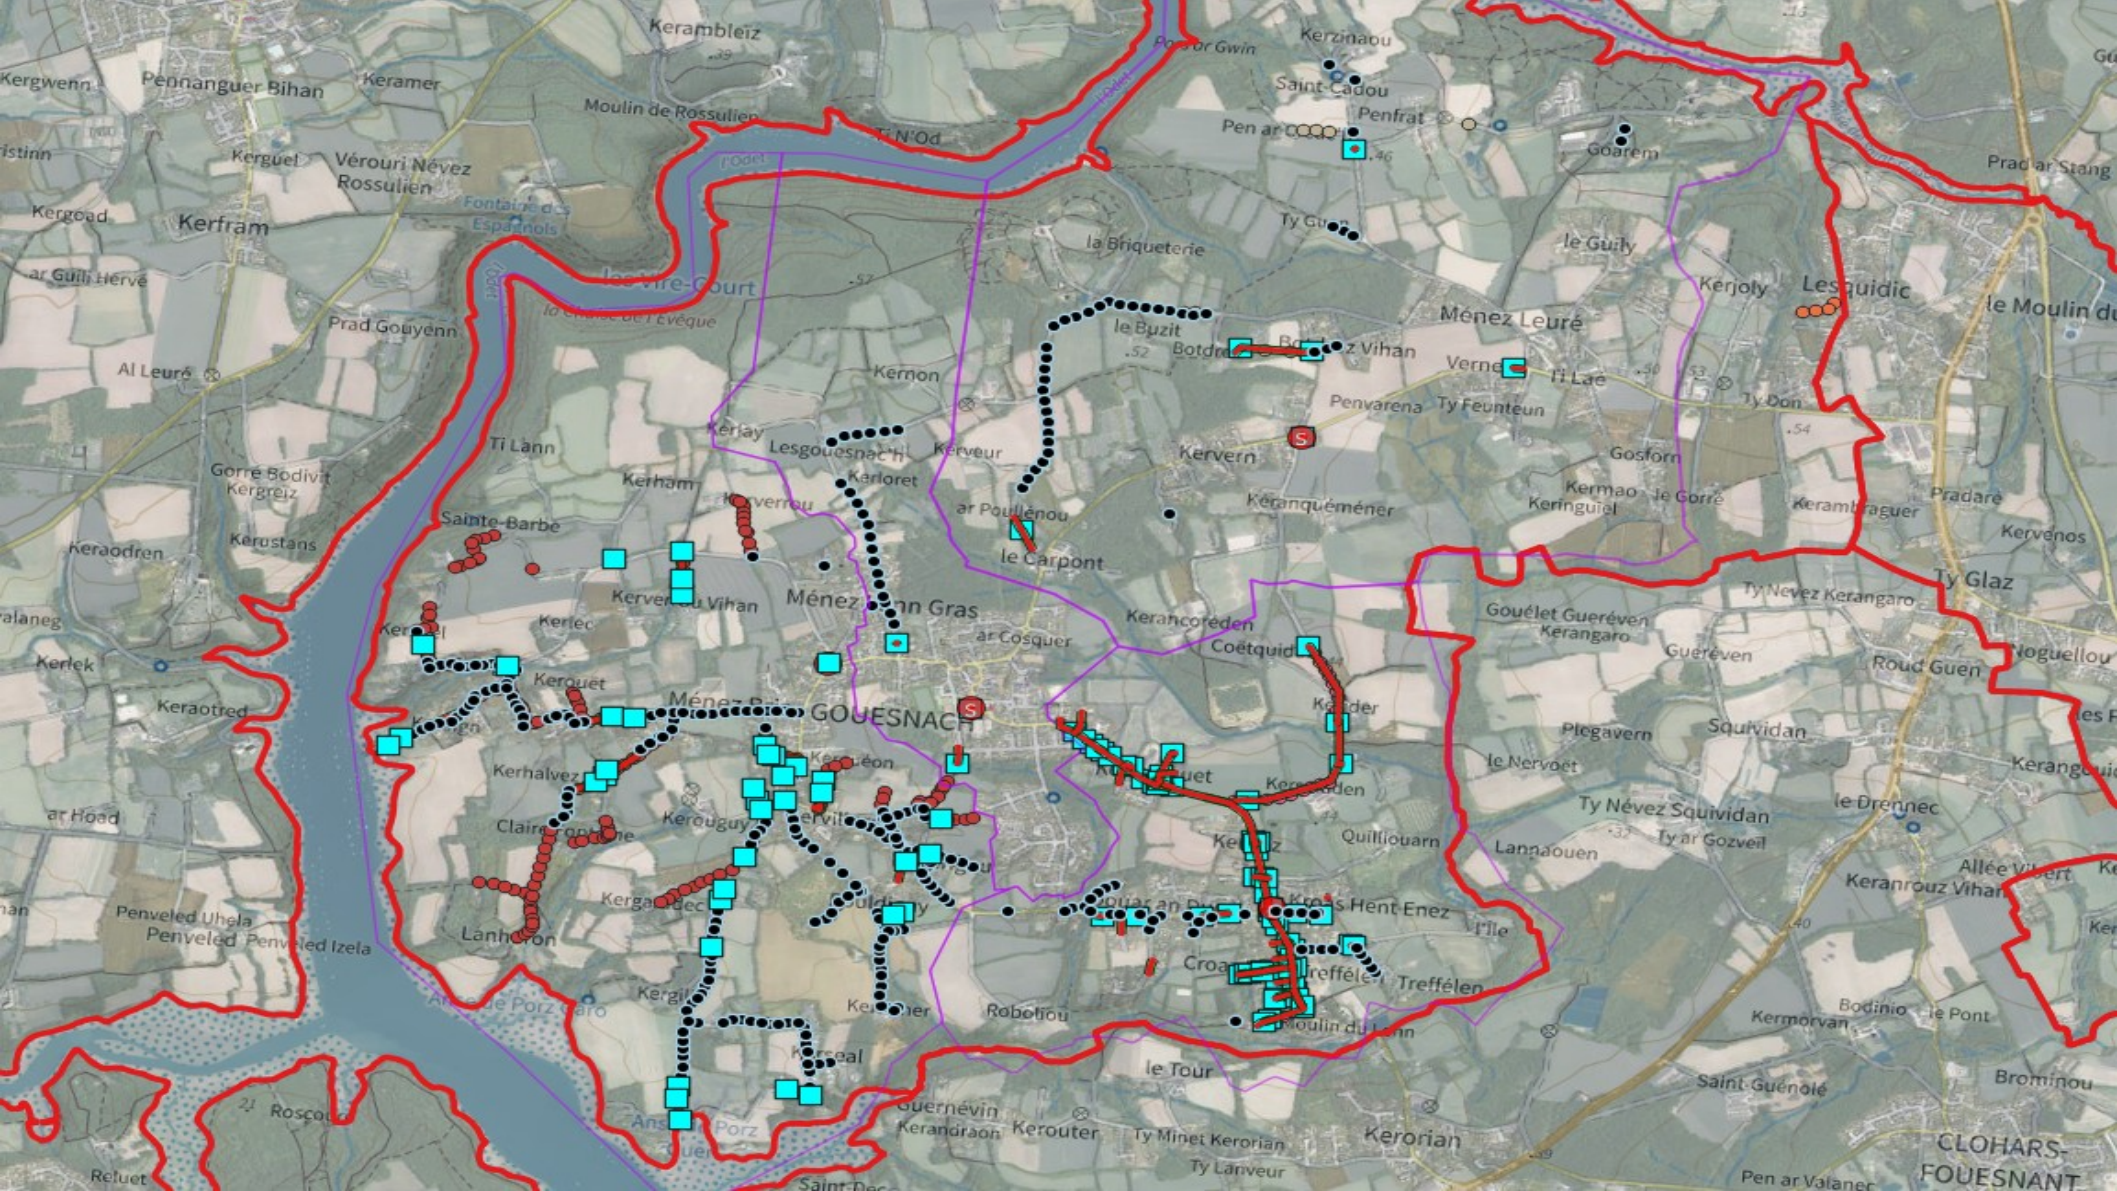

Étapes du déploiement



La construction du nouveau réseau comprend :

- 1) une phase d'étude qui consiste en un décompte des locaux concernés ; **PHASE TERMINEE**
- 2) une phase de travaux, le déploiement de la fibre optique à proprement parler, en mobilisant au maximum les infrastructures du réseau téléphonique actuel, aériennes ou souterraines. **EN COURS**

Source Mégalis

Informations complémentaires

- Pour les pannes entre temps continuer à mettre la pression sur les opérateurs pour qu'ils réparent ce qui peut l'être...
- Les travaux d'élagage, pris en charge par Mégalis, vont commencer à l'automne .



Engagement pris par la commune :

- 2 étapes :
 - Le déploiement rapide par axione (qui privilégie les poteaux) afin que **nous ayons la fibre au plus vite.**
 - **L'effacement des réseaux progressivement selon un programme sur 10 ans avec réfection de voirie parallèle.**



Réunion réseaux

L'eau et l'assainissement

Alimentation en eau potable

De nouvelles et encourageantes perspectives :

Objectifs

Sécuriser l'alimentation en eau et pérenniser la ressource sur l'ensemble du territoire

1 Création d'une bâche de stockage au niveau du château d'eau de Bellevue ;

2 Création d'une nouvelle usine d'eau potable sur le site de Roud Guen pour l'exploitation des deux nouveaux forages et des puits existants ;

3 Création d'une interconnexion entre Fouesnant et Pleuven

4 Création d'une nouvelle usine à Pen Al Len pour l'exploitation des quatre forages de Kervrancel et Rosnabat avec une bâche de stockage intégrée ;

5 Schéma Directeur Eau Potable – PPI 2025-2035
Lancement schéma début 2025



Visibilités / Positions

Visibilités

Aménagement numérique + recolement

Cadastre

Cadastre + ENEDIS + GRDF

Cadastre + Photo aérienne

Cadastre + Réseau AEP/EU

Cadastre + SUP + Zones Humides

Cadastre + Zonage PLU/POS + EBC

Cadastre + Zonage PLU/POS en transparent

Cadastre + zonage réglementaire (PPRL)

Déchets - Points de regroupement (cadastre)

Déchets - Points de regroupement (photo aérienne)

Eau pluviale + récolement

Eclairage public + récolement

Photo aérienne 2021

Plans de récolements

RAM

Scan 25 (2018)

Scan littoral

Voirie + récolement

Eclairage_ceq-ouest

Conso foncière ENAF : Janvier-Juin 2024 (à valider)

Légende

Coordonnées

Recherche

Cadastre

Editer un fichier

Dessin

Menu

Plein écran

1:1000

AS1 : Conservatio...

Rechercher...

Route de Bénodet

1357

2600

76

2223

2225

2222

2766

Liste de résultat(s) -

Résultat n°1 : Supprimer

Effectuer une action sur la couche Réseau eau potable - Eau potable : Tronçon - 1 résultat

Voir	Date de pose	Diamètre	Entreprise	Hs	Longueur	Matériau	Nature	Precis levé	Propriétaire	Secteur	Type	Précision
	01/01/1901	160	Inconnu	Non	237.80105569766	Pvc	Inconnu		Inconnu	2938CS023	Distribution	C

Conso foncière ENAF : Janvier-Juin 2024 (à valider)

 Editer un fichier

Voir	Date de pose	Diamètre	Entreprise	Hs	Longueur	Matériau	Nature	Precis levé	Propriétaire	Secteur	Type	Précision
	10/07/2000	160	ETDE	Non	78.690255378462	Pvc	Inconnu		Inconnu	2938CS001	Distribution	C

Conclusions

Et la voirie dans tout cela ?